


## График регулировки системы отопления

Как регулятор РТ-05М так и АРТ-05 могут сохранять в архиве измеренные показания температуры. Вот график регулирования на реальном объекте. Период записи показаний установлен равным 5 минут.

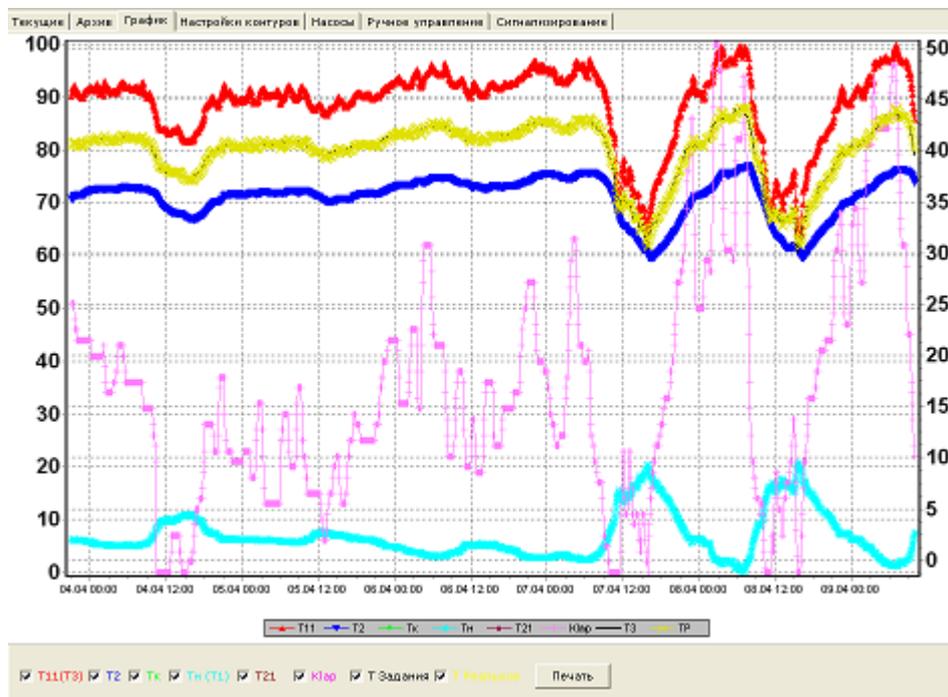

По горизонтали - время, 5 минут отсчет. На оси отображается дата, время. Левая ордината размечена от 0 до 100 и отображает процент открытия клапана - график с синевым цветом. Правая ордината размечена в С.